

# Un Mensaje para Clientes sobre el COVID-19

El agua del Distrito de Agua del Condado de Coastsid es segura para beber, cocinar, y para mantener la higiene personal durante la pandemia del COVID-19. Se ha previsto que este virus continuará impactando la salud pública hasta que se apruebe una vacuna y la población local haya desarrollado inmunidad.

El proceso de tratamiento del agua del Distrito en sus dos plantas de tratamiento incluye filtración y desinfección. Estos procesos de tratamiento son efectivos para remover y desactivar virus.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés: US EPA) no hay evidencia de que el COVID-19 sobreviva el proceso de desinfección.

Para la desinfección el Distrito usa cloro en forma de hipoclorito de sodio líquido (NaOCl). El cloro es un desinfectante sobre-entendido y establecido que se usa para el tratamiento de agua potable. Se usa para la desactivación de patógenos y ha creado una contribución importante hacia el progreso de

## WaterSmart

El Distrito de Agua del Condado de Coastsid recientemente se ha asociado con WaterSmart Software para ofrecerle a los clientes acceso a un portal web gratuito.

- Ver el consumo de agua por hora y día.
- Prepara alertas de alto uso.
- Compare su consumo de agua con las casas de tamaño similar en su vecindad.

Para registrarse en el portal web gratuito, vaya a la página de registro de WaterSmart. Asegúrese de tener su número de cuenta de agua, dirección de correo electrónico y código postal.


<https://coastsidewater.watersmart.com>

Envíe sus preguntas por correo electrónico a [watersmart@coastsidewater.org](mailto:watersmart@coastsidewater.org) o llame al (650) 726-4405.

la salud pública al prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

El Distrito está comprometido en distribuir servicio de agua segura y fiable a todos los clientes para apoyar la salud pública de la comunidad de Coastsid.

Para aprender más sobre el uso del cloro en el tratamiento de agua potable, el personal del Distrito recomienda un libro titulado *La Revolución del Cloro: Desinfección del Agua y la Lucha para Salvar Vidas* de Michael J. McGuire (en inglés: *The Chlorine Revolution: Water Disinfection and the Fight to Save Lives*). El libro lo publicó la Asociación Norteamericana de Obras Sanitarias (por sus siglas en inglés: AWWA) el 16 de octubre de 2013.

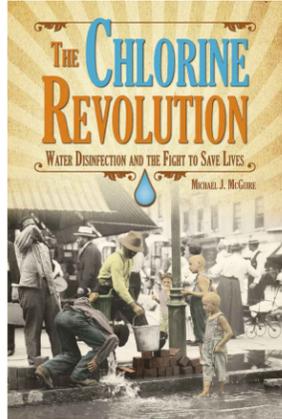

## ¡Conéctese con Nosotros!

El Distrito invita la participación en las decisiones que afectan el agua potable de la comunidad. Las reuniones de la Mesa Directiva se llevan a cabo el segundo martes de cada mes a las 7:00 p.m. en la Sala de la Mesa Directiva en 766 Main Street, Half Moon Bay, CA 94019.



Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre este informe o la calidad del agua, contacte a James Derbin, Superintendente, al (650) 276-0129.

Para recibir comunicados del Distrito sobre eventos y noticias actuales, suscríbese a nuestro boletín informativo electrónico [www.coastsidewater.org](http://www.coastsidewater.org)

Para comunicarse con el Servicio al Cliente y Facturación de Servicios:  
(650) 726-4405 | [customerservice@coastsidewater.org](mailto:customerservice@coastsidewater.org)

## CONTENIDO

Información importante sobre su agua

De donde proviene su agua

Cómo contactar al Distrito



# Coastsid County Water District

## INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AGUA 2019

El Distrito de Agua del Condado de Coastsid (Distrito) tiene el agrado de presentar el Informe Anual de Calidad del Agua 2019 en acuerdo con los reglamentos estatales y federales. La información presentada proviene de muestras y ensayos realizados de acuerdo con los reglamentos de la Ley de Agua Potable (en inglés: Safe Drinking Water Act).

El agua potable tratada que se suministra en su casa o negocio cumple con todos los estándares de calidad de agua potable establecidos por los gobiernos estatal y federal.

*Este informe contiene información muy importante sobre su agua para beber. Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.*

*This report contains important information about your drinking water. Translate it, or speak with someone who understands it. If you would like to receive a copy of this report in English, please call Coastsid County Water District and we will send a copy by mail.*

# De Donde Proviene su Agua



El Distrito recibe el agua que se origina de cuencas puras y sumamente protegidas de la Cordillera de Sierra Nevada de California y de la Cordillera de la Costa del Condado de San Mateo.

El Distrito es propietario y dirige el Proyecto Denniston (aguas superficiales y subterráneas) y los pozos de infiltración del Arroyo Pilarcitos, los cuales reciben aguas que se originan de la cordillera litoral local.

El Distrito compra agua cruda de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (por sus siglas en inglés: SFPUC). El agua cruda de la SFPUC se origina del Embalse Pilarcitos, el cual se suministra del escurrimiento local de la cordillera litoral, y del Embalse Crystal Springs Superior, el cual se suministra del agua del Sistema de Agua Regional SFPUC, que incluye la cuenca del Hetch-Hetchy.

El agua suministrada a los clientes del Distrito recibe un tratamiento completo en nuestras dos instalaciones para tratamiento del agua de acuerdo con estándares federales y estatales. La Planta de Tratamiento de Agua Nunes puede tratar hasta 4.5 millones de galones de agua por día (mgd) del Embalse Pilarcitos, de los pozos de infiltración del Cañón del Arroyo Pilarcitos y del Embalse de Crystal Springs Superior. La Planta de Tratamiento de Agua Denniston trata hasta 1.4 mgd del Arroyo Denniston y del Campo de Pozo Denniston.

El Distrito de Agua del Condado de Coastside no flora su agua potable. Para información sobre fluoración, vaya a [waterboards.ca.gov/drinking\\_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.html](http://waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.html)

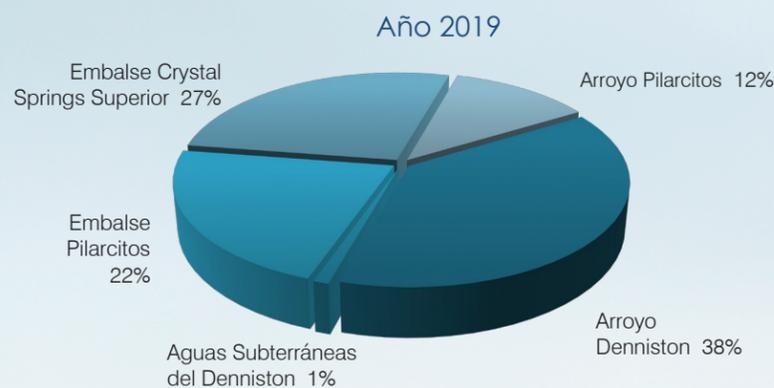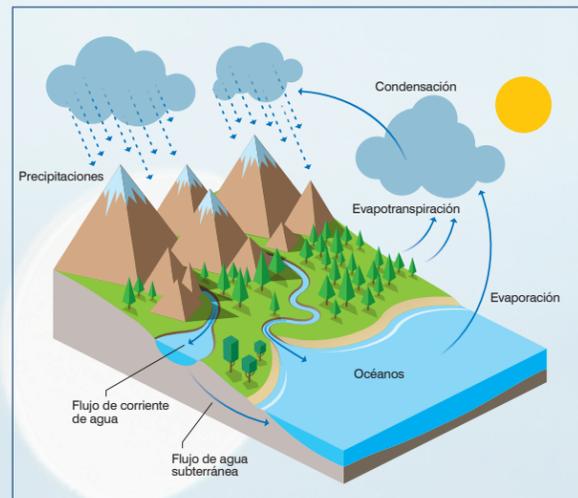

## EVALUACIÓN DE AGUA DE ORIGEN — INSPECCIÓN SANITARIA DE LA CUENCA

El Distrito completó una evaluación de agua de origen de las cuencas del Arroyo de San Vicente y del Arroyo Denniston en 2016. La SFPUC completó la evaluación de agua de origen de la cuenca del Arroyo Pilarcitos Superior y del Embalse Crystal Springs Superior. Las evaluaciones están disponibles en la División de Agua Potable (por sus siglas en inglés: DDW) — Oficina del Distrito de San Francisco.

DDW-Distrito de San Francisco ► (510) 620-3474

# Información sobre Salud y Educación

Para garantizar que el agua del grifo sea seguro para beber, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (por sus siglas en inglés: USEPA) y la Junta Estatal para el Control de los Recursos del Agua (Junta Estatal) prescriben reglamentos que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por los sistemas de agua pública. Las regulaciones de la Administración Nacional de Alimentos y Fármacos de los EE.UU. y la ley de California también establecen límites de contaminantes en agua embotellada que provee la misma protección a la salud pública.

Las fuentes del agua potable (del grifo y embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. Conforme el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través de la tierra, disuelve minerales que ocurren naturalmente y en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que resultan de la presencia de animales o de actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presente en las fuentes de agua incluyen:

- **Contaminantes Microbianos** tales como los virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamientos de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones ganaderas agrícolas y vida silvestre.
- **Contaminantes Inorgánicos** tales como sales y metales, que pueden estar presentes naturalmente o como resultado de la escorrentía de aguas pluviales en áreas urbanas, descarga de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería y agricultura.
- **Pesticidas y Herbicidas** que pueden provenir de varios orígenes tales como agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas y uso residencial.
- **Contaminantes Químicos Orgánicos** incluidos los químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son derivados de procesos industriales y producción petrolera, y que también pueden provenir de estaciones y servicio de gasolina, escorrentía de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
- **Contaminantes Radioactivos** procedentes de manera natural o del resultado de la producción de petróleo y gas y de actividades mineras.

Se espera que el agua potable, incluyendo el agua embotellada, contenga por lo menos una pequeña cantidad de algunos contaminantes. La existencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua presente un riesgo para la salud. Más información sobre contaminantes y posibles efectos para la salud se puede obtener llamando a la línea directa de Agua Potable USEPA (USEPA Safe Drinking Water Hotline).

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas tales como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia; personas sometidas a trasplante de órgano; personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico; algunos ancianos; y lactantes pueden en particular tener riesgo de infecciones. Estas personas deben consultar con sus proveedores de servicios de salud.

Las directrices del USEPA/Centros de Control de Enfermedades (por sus siglas en inglés: CDC) sobre las maneras apropiadas para disminuir el riesgo de infección por el Criptosporidio y otros contaminantes microbiales están disponibles en la línea directa del USEPA Safe Drinking Water Hotline.



USEPA Safe Drinking Water Hotline ► (800) 426-4791

## Alrededor de la Casa y el Patio

**Lave con Cargas Llenas de Ropa y Platos**  
Lavadora: ahorra 15-45 galones por cargada  
Lavavajillas: ahorra 5-15 galones cada cargada

**Instale un Inodoro de Alta Eficiencia**  
Ahorra 19 galones por persona/día

**Arregle las Fugas**  
¡Una fuga el tamaño del punto de un bolígrafo puede desgastar casi 6.300 galones de agua cada mes!

**Ajuste los Cabezales de Rociadores**  
Ahorra 12-15 galones de agua cada vez que usted riega

**Use Mantillo**  
Ahorra 20-30 galones cada 1.000 pies cuadrados cada vez

**Plantas y Árboles Resistentes a la Sequía**  
Ahorra 30-60 galones cada 1.000 pies cuadrados cada vez

# 2019

## RESULTADOS DE PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA

El Informe Anual de Calidad del Agua contiene tablas de datos que muestran los resultados del tratamiento del agua de las Plantas de Nunes y Denniston, y también del sistema de distribución. Adicionalmente, el Distrito monitorea el proceso del tratamiento las 24 horas del día. El programa de monitoreo de calidad de agua del Distrito incluye varios compuestos o parámetros de calidad de agua que no son regulados o dañinos, tales como la dureza, la alcalinidad, el magnesio y otros más. El conocimiento de estos parámetros nos permite proveer a usted el mejor tratamiento disponible.

La tabla contiene el nombre de cada sustancia, el nivel más alto permitido por reglamentación (MCL), la meta ideal para la salud pública (MCLG/PHG), el rango de valores de muestras detectadas de menor a mayor y los orígenes usuales del constituyente. Para ayudar a comprender estas tablas, hemos incluido las siguientes definiciones enumeradas al final de esta página.

Algunos datos — aunque representativos — se recogieron antes del 2019, ya que la Junta Estatal requiere el monitoreo de algunos constituyentes menos de una vez por año debido a que las concentraciones de estos constituyentes no varían frecuentemente o de modo significativo.



### Más información ►

Para más información sobre este informe o del programa de monitoreo de calidad de agua del Distrito, contacte: James Derbin, Superintendente, al (650) 726-4405.

## ESTÁNDARES PRIMARIOS DEL AGUA POTABLE (ESTÁNDARES RELACIONADAS A LA SALUD PÚBLICA)

PARÁMETRO	Unidad	MCL, (AL), o [MRDL]	PHG, (MCLG), o [MRDLG]	Nunes WTP		Denniston WTP		Fuentes Típicas*
				Promedio	Rango	Promedio	Rango	
<b>MUESTREO DE AGUA DE ORIGEN</b>								
<b>QUÍMICOS INORGÁNICOS</b>								
Aluminio	ppm	1	0.6	ND	ND–0.066	ND	ND	3, 4
Fluoruro	ppm	2	1	ND	ND	0.13	0.13	3, 5, 6
Turbiedad	NTU	TT <sub>a</sub>	NA	0.02	0.02–0.06	0.04	0.03–0.20	2
Nitrato (NO <sub>3</sub> ) como Nitrógeno (N)	ppm	10	10	0.8	0.8	0.4	0.4	3, 18, 19
<b>PRECURSOR DERIVADO DE LA DESINFECCIÓN</b>								
Total de Carbón Orgánico	ppm	TT	NA	1.2	0.9–1.5	1.2	0.9–2.2	8
<b>MUESTREO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN</b>								
<b>RESIDUALES DE LA DESINFECCIÓN</b>				Promedio anual más elevado		Rango		Fuentes Típicas*
Residual de Desinfectante como Cloro (Cl <sub>2</sub> )	ppm	[4]	[4]	0.8		0.21–1.53		1
<b>DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN</b>				Promedio anual ubicación más elevada		Rango		Fuentes Típicas*
Trihalometanos Totales (THMs)	ppb	80	NA	71		28–80		7
Ácidos Haloacéticos Totales (HAAs)	ppb	60	NA	26		10–27		7
<b>PLOMO Y COBRE (MUESTREO DEL GRIFO 2018)</b>				Percentil 90		Muestras por encima del Nivel de Acción (AL)		Fuentes Típicas*
Plomo (47 Lugares de Muestreo) <sub>b,c</sub>	ppb	(15)	0.2	1.4		0		3, 15, 17
Cobre (47 Lugares de Muestreo) <sub>b</sub>	ppm	(1.3)	0.3	0.06		0		3, 15, 16

## ESTÁNDARES SECUNDARIOS DEL AGUA POTABLE (ESTÁNDARES ESTÉTICAS)

PARÁMETRO	Unidad	MCL	Promedio	Rango	Promedio	Rango	Fuentes Típicas*	
Aluminio	ppb	200	ND	ND–66	ND	ND	3, 4	
Cloruro	ppm	500	24	17–37	39	3–52	9, 10, 12	
Manganeso	ppb	50	ND	ND–24	ND	ND	10	
Olor - Umbral	T.O.N.	3	1	1	1	1	11	
Plata	ppb	100	ND	ND–11	ND	ND	17	
Conductancia Específica	μS/cm	1600	285	207–359	317	274–376	12, 14	
Sulfato	ppm	500	22	22	11	11	9, 10, 13	
Total de Sólidos Disueltos	ppm	1000	167	120–212	191	160–220	9, 10	

## PARÁMETROS SIN REGULAR

PARÁMETRO	Unidad	NL	Nunes WTP		Denniston WTP		Sistema de Distribución	
			Promedio	Rango	Promedio	Rango	Promedio	Rango
Boro	ppb	1000	ND	ND	ND	ND	NA	NA
Clorato <sub>b</sub>	ppb	800	213	180–230	380	380	387	290–660
Molibdeno <sub>b</sub>	ppb	NS	NA	NA	2	2	0.3	ND–1.1
Estroncio <sub>b</sub>	ppb	NS	43	30–50	57	57	49	37–71

## OTROS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA

PARÁMETRO	Unidad	MCL	Promedio	Rango	Promedio	Rango	Promedio	Rango
Alcalinidad	ppm	NS	76	46–113	87	56–113	NA	NA
Calcio	ppm	NS	22	13–32	20	16–23	NA	NA
Dureza (como Carbonato de Calcio)	ppm	NS	82	49–119	76	61–90	NA	NA
Magnesio	ppm	NS	7	4–10	6	5–8	NA	NA
pH	no unidad	NS	8.0	7.5–8.6	8.0	7.5–8.5	8.3	7.7–9.2
Potasio	ppm	NS	0.7	0.5–1.0	0.8	0.5–1.6	NA	NA
Sodio	ppm	NS	24	20–31	35	29–43	NA	NA

## Información importante sobre la calidad del agua

### Plomo

Si existe, el plomo a niveles elevados puede causar problemas serios de salud, especialmente a mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con líneas de servicio y plomería en la casa. El Distrito es responsable de proveer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales que se usan en los componentes de plomería. Si el agua no se usó por varias horas, puede minimizar la posible exposición de plomo al hacer correr el agua del grifo de 30 segundos a dos minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si es posible, junte el agua que deja correr del grifo, y úsela para otro propósito beneficioso, por ejemplo para regar las plantas. Si le preocupa que haya plomo en el agua, tal vez sea bueno analizar su agua. La información sobre plomo en agua potable, métodos para analizarla y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea del Safe Drinking Water Hotline o en: [www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water](http://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water)

### Criptosporidio

Criptosporidio es un patógeno microbiano que se encuentra comúnmente en las superficies de agua a través de los Estados Unidos. El monitoreo del origen del agua antes del tratamiento por el Distrito en 2019 indicó una baja presencia de estos organismos. A pesar de que la filtración remueve los criptosporidios, los métodos de filtración común no garantizan el 100% de su eliminación. Los métodos de ensayo actuales no nos permite determinar si los organismos están muertos o si son capaces de causar enfermedad. La ingestión de patógenos vivos pueden causar infección abdominal. Los síntomas incluyen náusea, diarrea y retorciones abdominales. La mayoría de los individuos con buena salud pueden superar la enfermedad dentro de las pocas semanas. Pero, las personas con problemas de inmunidad, lactantes, niños y gente de tercera edad están entre los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves. Incentivamos a las personas con problemas inmunológicos a consultar a sus médicos sobre las precauciones apropiadas para evitar infección. Los criptosporidios se deben ingerir para que cause enfermedad y pueden propagarse por otros medios además del agua potable.

### Dureza

La dureza del agua se determina principalmente por la presencia de sales de calcio y magnesio. Aunque el agua dura no provoque un riesgo para la salud, puede que se considere indeseable por otras razones. Algunos de los beneficios de ablandar el agua son: la reducción del uso de jabón, alargar la vida de los calentadores de agua y la reducción de incrustación en las cañerías. Algunas de las desventajas de ablandar

Dureza Clasificación	Granos por Galón	mg/L o ppm
Blanda	menos de 1.0	menos de 17.1
Ligeramente dura	1.0–3.5	17.1–60
Moderadamente dura	3.5–7.0	60–120
Dura	7.0–10.5	120–180
Muy dura	más de 10.5	más de 180

el agua son: aumento de toma de sodio (depende del tipo de ablandador de agua que se use), aumento de requerimientos de mantenimiento y servicio y posibles consecuencias adversas en las plantas y jardines sensibles a la sal. Para convertir la dureza de ppm a granos por galón, divide por 17.1. Se provee una escala de dureza para su referencia.



Crédito fotográfico: Barbara Masek

## CÓMO LEER ESTA GRÁFICA

### DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVES

**Máximo Nivel de Contaminante (por sus siglas en inglés: MCL).** Es el nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCLs primarios se fijan lo más cerca posible de los PHGs (o MCLGs), ya que es económicamente y tecnológicamente factible. Los MCLs secundarios se fijan para proteger el olor, sabor, y la apariencia del agua potable. Los MCLs están establecidos por USEPA y la Junta Estatal.

**Meta del Máximo Nivel de Contaminante (por sus siglas en inglés: MCLG).** Es el nivel de un contaminante en el agua potable debajo del cual no se conoce o anticipa un riesgo para la salud. Los MCLGs están establecidos por USEPA.

**Máximo Nivel de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés: MRDL).** Es el nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de que el agregar un desinfectante es necesario para controlar a los contaminantes microbianos.

**Meta del Máximo Nivel de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés: MRDLG).** Es el nivel del desinfectante en agua potable debajo del cual no se conoce o anticipa riesgo para la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

**Nivel de Aviso (por sus siglas en inglés: NL).** Son niveles de notificación basados en la salud, establecido por la Junta Estatal por los químicos en el agua potable que faltan en MCLs. Cuando se encuentran químicos a niveles de concentración más grandes que los niveles de notificación, se aplican ciertos requerimientos y recomendaciones.

**Estándares Primarios de Agua Potable (por sus siglas en inglés: PDWS).** Son los MCLs y MRDLs para los contaminantes que afectan la salud, y también los requisitos de monitoreo e información y de tratamiento de agua.

**Meta de la Salud Pública (por sus siglas en inglés: PHG).** El nivel de contaminante en agua potable debajo del PHG no se tiene conocimiento o prevee riesgo a la salud. Los PHGs están establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California.

**Nivel de Medida Reglamentaria (por sus siglas en inglés: AL).** Es la concentración de un contaminante el cual, si se excede, desencadena la necesidad de tratamiento u otros requerimientos que el sistema de agua debe seguir.

**Técnica de Tratamiento (por sus siglas en inglés: TT).** Es un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en agua potable.

**Total de Carbón Orgánico (por sus siglas en inglés: TOC).** El TOC no tiene consecuencias para la salud. Sin embargo, TOC provee un medio para la formación de derivados de desinfección que incluyen trihalometanos y ácidos haloacéticos. El agua potable que contenga derivados de desinfección sobre los niveles del MCL puede provocar consecuencias adversas para la salud, problemas de hígado y riñones, y afecta el sistema nervioso, y puede aumentar el riesgo de contraer cáncer.

**Turbiedad.** La turbiedad no causa problemas a la salud. Sirve para medir la claridad del agua y se monitorea porque es un buen indicador de la calidad del agua y de la eficacia del sistema de filtración. El MCL de la turbiedad se basa en el TT. Para el agua sin filtrar, el MCL es 5.0 NTU. Para el agua filtrada, el MCL es ≤0.3 NTU el 95% del tiempo.

**Exención.** Autorización del Estado para disminuir la frecuencia de monitoreo de un contaminante en particular.

### ABREVIACIONES

#pos	Número de resultados positivos
DDW	División de Agua Potable
NA	No aplicable
ND	No detectado
NS	Norma no establecida
NTU	Unidad de turbiedad nefelométrica
ppb	Partes por mil millones (microgramos por litro)
ppm	Partes por millones (miligramos por litro)
μS/cm	Microsiemens por centímetro
RAA	Promedio anual
SFPUC	Comisión de Servicios Públicos de San Francisco
TON	Número de umbral de olor
TT	Técnica de Tratamiento
USEPA	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

### NOTAS

- Para agua filtrada, el MCL es <0.3 NTU 95% del tiempo
- Datos obtenidos antes del 2019
- En 2019 no hubo solicitud por análisis de plomo en las escuelas

### \*FUENTES TÍPICAS EN AGUA POTABLE

- Desinfectante agregado para el tratamiento de agua potable
- Escorrentía
- Erosión de depósitos naturales
- Residuo de algunos procesos de tratamiento de agua superficial
- Aditivo en el agua para reforzar los dientes
- Descargas de fábricas de fertilizantes y aluminio
- Derivados de desinfección de agua potable
- Varias fuentes naturales y de actividad humana
- Escorrentía de depósitos naturales
- Lixiviación de depósitos naturales
- Materiales orgánicos naturales
- Influencia de agua de mar
- Desechos industriales
- Sustancias que en el agua forman iones
- Corrosión del sistema de plomería doméstico
- Lixiviación de conservadores de madera
- Descarga industrial
- Escorrentía y lixiviación por el uso de fertilizante
- Lixiviación de tanques sépticos y aguas residuales

### MAPA DEL ÁREA DE SERVICIO



Las áreas de servicio del Distrito (señaladas en verde) incluyen la Ciudad de Half Moon Bay y las áreas no incorporadas del Condado de San Mateo que incluyen: El Granada, Miramar y Princeton by the Sea.